

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzsr.sk

web www.ruvztn.sk

deň 16/03/17 čas 11:00 počet výťažkov: 2

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 1

Protokol o skúškach vzorky č. 847/17

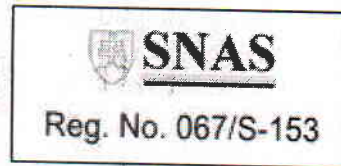

A akreditovaná metóda
N neakreditovaná metóda

obj.

2. Zákazník IČO:

RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, Sl. partizánov 1130, Považská Bystrica, PSČ 01701

3. Kde odobraná

4. Kým a kedy odobraná

5. Príjem vzorky

Firma
osoba
miest
objekt
ulica
ósada
obec

Bačíková, Kubicová
čas 12:30
dňa 06/03/17

laboratórium
čas 13:15
dňa 06/03/17
stav súhlas

Akreditácia

ISO/IEC 17025

6. Označenie vzorky

TURZOVÁ MARTA

7. Číslo vzorky registračné :

reg# 4400

RÚVZ PB - HŽPaZ, Pruské, časť Podvámie, Rodinný dom č. 45. - kuchyňa

ext# ŽP 9

voda pitná studňa individuálne

zdravotný

int# 1359

Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z.

analýza začatá dňa 06/03/17

analýza ukončená dňa 14/03/17

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit		limit	
							min	max	O	IMN
	Escherichia coli	[KTJ/10ml]	0	ŠPP - 4/III	%18	Akr		0		V
	abiosestón	[% pokryv]	1	ŠPP - 1/IV	%31	Akr		10		V
	bezfarebné bičíkovce	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		50		V
	enterokoky	[KTJ/10ml]	0	ŠPP - 3/III	%19	Akr		0		V
	koliiformné baktérie	[KTJ/10ml]	0	ŠPP - 4/III	%20	Akr		0		V
	kultiv. mikroorg. pri 22 °C	[KTJ/ml]	8	ŠPP - 2/III	%20	Akr		500		V
	kultiv. mikroorg. pri 37°C	[KTJ/ml]	2	ŠPP - 1/III	%18	Akr		100		V
	mikromycéty mikroskopicky	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		0		V V
	mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		30		V
	vláknité baktérie	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		0		V V
	železité a mangánové baktérie	[% pokryv]	0	ŠPP - 2/IV	%30	Akr		10		V
	živé organizmy	jedinice/ml	0	ŠPP - 2/IV	%41	Akr		0		V
	absorbancia (254nm,1cm)	[]	0.0171	ŠPP - 16/II		Nie		0.08		V
	amónne ióny	[mg/l]	<< 0.01	ŠPP - 3/II	%	Akr		0.5		V
	chemická spotr. O2 mangan.	[mg/l]	< 0.322	ŠPP - 15/II	%	Akr		3		V
	dusitany	[mg/l]	<< 0.003	ŠPP - 12/II	%	Akr		0.5		V
	dusičnany	[mg/l]	21.65	ŠPP - 10/II	%21	Akr		50		V

Schválil RNDr. Iveta Ondrušková, vedúca OCHFA ŽaPP
Vybavuje : protokol vyhotovil: Mgr.S.Vlková

LABORATÓRIÁ RÚVZ
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM
pečiatka

RÚVZ so sídlom v Trenčíne - Laboratóriá RÚVZ

Nemocničná č. 4, Trenčín, 911 01, IČO 00610698

tel 032-6509511

fax 032-6521997


e-mail tn.cp@uvzs.sk

web www.ruvzn.sk

deň 16/03/17 čas 11:00 počet výtlačkov: 2

počet príloh: 0 počet strán: 2 strana 2

Protokol o skúškach vzorky č. 847/17

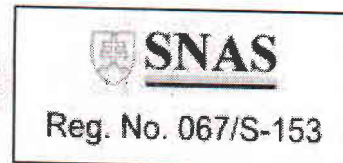

A akreditovaná metóda
N neakreditovaná metóda

6. Označenie vzorky

7. Číslo vzorky registračné :

RÚVZ PB - HŽPaZ, Pruské, časť Podvácie, Rodinný dom č. 45. - kuchyňa		reg# 4400
voda pitná studňa individuálne	zdravotný	ext# ŽP 9
Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z.		int# 1359

analýza začatá dňa 06/03/17

analýza ukončená dňa 14/03/17

8. Výsledky skúšok

#	ukazovateľ	jednotka	hodnota	metóda	neistota	AkrKdeSub	limit		limit	
							min	max	O	OIM N
	farba	[mg/l]	< 1.74	ŠPP - 13/II		Nie		20		V
	mangán	[mg/l]	« 0.0017	ŠPP - 32/II	%	Akr		0.05		V
	reakcia vody	[]	7.26	ŠPP - 22/II	% 5.7	Akr	6.5	9.5		V
	teplota vody	[°C]	9.6	termomet.		Nie Ter		12	V	V
	vodivosť pri 20°C	[mS/m]	72.9	ŠPP - 14/II	%10	Akr		125		V
	voľný chlór	[mg/l]	< 0.01		%	Nie Ter		0.3		V
	zákal	[NTU]	0.693	ŠPP - 78/II	%10	Akr		5		V
	železo	[mg/l]	0.05	ŠPP - 29/II	%21	Akr		0.2		V
	zápach sensoricky	[]	0	ŠPP - 18/II		Nie		0		V

Prehlásenie

- stanov. vykonané podľa platných noriem, metód, predpisov
- výsledky skúšok sa týkajú iba skúšaných vzoriek
- protokol možno reprodukovať iba celý

Legenda


- < pod LOQ
- > nad hornú LOQ
- « pod medzu dete.
- O odporúčaná
- I indikačná
- M medzná
- N najvyššia medzná
- Akr akreditovaná metóda
- Kde Ter
- Sub cudzia subdodávka

Legenda neistota: ± ±absolutná hodnota % ±relatívna hodnota s ±rozšírená neistota E±konfidenčný interval o ±kvalifikovaný odhad

H neistota sa uvádza ako Horwitzov odhad v %.

Ⓛ Upozornenie: normy, limity sú mimo rámec akreditácie

*Vzorka vody vybraná v skúšaných nádobách
podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. o požiadavkách
na vodu určené na ľudskú spotrebu v sú-
visiaci nariadení č. 496/2010 Z.z.*

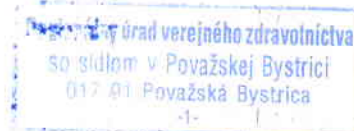

REGIONÁLNY ÚRAD VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V TREŇČÍNE

LABORATÓRIÁ RÚVZ
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM
pečiatka

Schválil RNDr. Iveta Ondrušková, vedúca OCHFA ŽaPP
Vybavuje : protokol vyhotovil: Mgr.S.Vlková